


Retningslinier for midlertidig overnatning

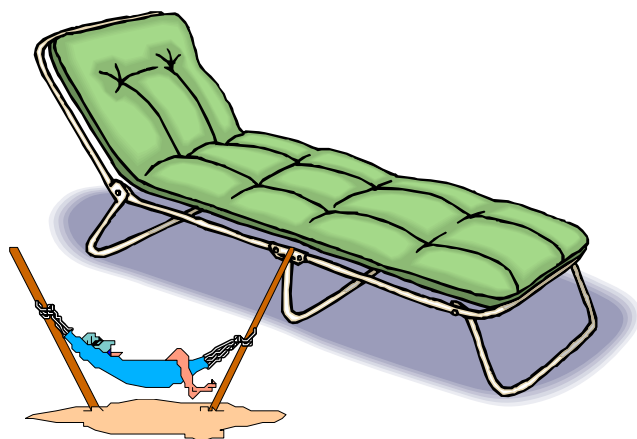

Københavns Brandvæsen
Forebyggende Afdeling

H. C. Andersens Boulevard 23
1553 København V
Telefon 33 66 29 45, Telefax 33 66 49 31
www.brand.kk.dk

Maj 2008



En virksomhed i
Københavns Kommune

Uddrag af ”Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler daginstitutioner og butikker” omhandlende midlertidige overnatningslokaler.

11. Midlertidige overnatningslokaler.

- 11.1 Virksomheder, som ikke er indrettet til hotel m.v., kan anvendes til midlertidig overnatning i indtil 5 døgn efter tilladelse fra kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde, når bestemmelserne i kapitel 1 – 10 samt i dette kapitel overholdes.
- 11.2 Fra lokaler, der er større end 75 m², skal der være mindst to af hinanden uafhængige udgange med flugtveje helt til terræn i det fri. Udgangene skal være placeret i eller umiddelbart ved lokalets modstående ender.
- 11.3 Fra adgangsdør til lokaler på højst 75 m² skal der være flugtveje i to modstående retninger med en afstand af højst 25 m til nærmeste udgang (dør til terræn i det fri eller til trapperum).
Underkant af redningsåbninger i sådanne lokaler må ikke være beliggende mere end 2 m over terræn, og lokaler uden dør til det fri skal være forsynet med redningsåbninger, der efter redningsbered-skabets vurdering er egnet til personredning, idet der for hver påbegyndt 10 sovepladser i lokalet skal findes en sådan redningsåbning.
- 11.4 I overnatningslokaler med tilhørende flugtveje skal der anbringes håndsprøjtebatterier eller trykvandslukkere efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) nærmere bestemmelse.
- 11.5 Der skal i lokalerne opsættes tydelige opslag med forbud mod rygning, jf. punkt 2.3.
- 11.6 Der skal i hvert soverum opsættes en røgalarm.
- 11.7 Overnatninger i lokaler, der er større end 75 m², skal ske efter en belægningsplan godkendt af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet), således at det sikres, at de fornødne friarealer til flugtvejsdøre og redningsåbninger ikke spærres af sovepladser, inventar, bagage m.m.

11.8 I bygninger, der indrettes med sovepladser til 150 personer eller flere, skal der være en fast, vågen vagt, som skal foretage rundringer efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) nærmere bestemmelse. I andre tilfælde kan kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kræve en vagtordning etableret, såfremt det skønnes nødvendigt ud fra en sikkerhedsmæssig vurdering.

- 2.3 Sikkerhedsskilte skal være udført i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bestemmelser om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning.

De samlede driftsmæssige forskrifter kan hentes på www adressen:

<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=116228>



Rygning forbudt i dette lokale

(dette skilt kan hentes på WWW adressen)

http://www.brand.kk.dk/site_dir/brand/uploads/rygning_forbudt_skilt.pdf